

## 7 Транспортирование, хранение и утилизация

- 7.1 Осветительные приборы в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.  
При транспортировке должны быть приняты меры для защиты осветительных приборов в индивидуальной упаковке от воздействия влаги, атмосферных осадков и солнечной радиации.
- 7.2 Условия хранения осветительных приборов должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.
- 7.3 Условия транспортировки осветительных приборов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе ЖК по ГОСТ 23216-78.
- 7.4 Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

## 8 Комплект поставки

Наименование	Количество
Осветительный прибор	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Монтажные скобы	1 шт.

## 9 Гарантийные обязательства

- 9.1 Завод-изготовитель в лице ООО «Русский Свет» обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить осветительный прибор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.
- 9.2 Гарантийный срок службы – 60 месяцев с даты покупки осветительного прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации.
- 9.3 Срок службы осветительных приборов в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

Артикул осветительного прибора	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.




RS-SVET.ru



**Изготовитель:**  
ФОШАНЬ АНЧАТАЙ ИМП&ЭКС Ко., ЛТД, Китай,  
Гуандун, Фошань, район Наньхай, Гуйчэн,  
ул. Шенхай, 17, Научно-технический центр  
Ханчянь, блок А, здание №6, 5-й этаж, пом. 508

**Импортер в РФ:** ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь,  
пр. Победы, д. 71, пом. 5.

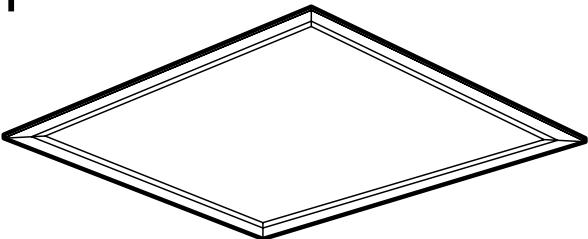

ООО «Русский Свет»  
170100, Тверская обл., г. Тверь,  
пр. Победы, д. 71, пом. 5  
RS-SVET.ru

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### СР 22 R Семейство светодиодных встраиваемых осветительных приборов для потолков "Грильято"

#### 1 Назначение и общие сведения

- Светодиодные осветительные приборы СР 22 R предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой сети 50/60 Гц.
- Светодиодные осветительные приборы СР 22 R являются энергоэффективной заменой аналогичных устройств с люминесцентными лампами, а также устаревших светодиодных осветительных приборов с низкой эффективностью.
- Светодиодные осветительные приборы СР 22 R предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений.
- Светодиодные осветительные приборы СР 22 R соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
- Страна производства – Китай.

#### 2 Основные технические характеристики

Параметр	Значение
СР 22 R 36W	
Номинальное напряжение / частота тока	AC 230 В / 50–60 Гц
Диапазон рабочих напряжений	AC/DC 198–264 В
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Потребляемая мощность	36 Вт
Коэффициент мощности	> 0,9
Индекс цветопередачи	Ra > 90
Световой поток осветительного прибора	4300 лм
Световая отдача осветительного прибора	120 лм/Вт
Цветовая температура	3000 K / 4000 K / 6500 K
Коэффициент пульсации	< 1 %
Регулировка светового потока	DALI 2.0, DT8 ( дополнительно)
Угол светового пучка	120°
Полезный срок службы	50 000 ч
Степень защиты от механических повреждений	IK02
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40/IP54
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +45°C
Диапазон температур хранения	от -25°C до +60°C при относительной влажности не более 80%


Параметр	Значение				
Материал корпуса	Алюминий				
Материал оптического модуля	Поликарбонат, стойкий к ультрафиолету				
Способ установки	Встраиваемый				
Длина кабеля питания, сечение жил	120 мм / 2 x 0.75 мм <sup>2</sup>				
Отклонение параметров от заявленных	< 10 %				
Класс энергоэффективности	A++				
Пусковые токи	Количество приборов				
Мощность	Пусковые токи, А	Длительность, мкс	Номинальный ток, А	B10 / C10	B16 / C16
CP 22 R 36W	20	154	0,28	20/34	33/56
CP 22 R 36W IP54	16	246	0,24	16/26	25/41

### 3 Конфигуратор серий

CP	22	R	36W	OP	940	2	W60L60	IP54
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тип	CP – встраиваемая светоизодная панель						
2	Семейство	22 – версия для потолка "Грильято"						
3	Тип монтажа	R – встраиваемый						
4	Мощность	xW, где x – мощность в Вт						
5	Исполнение оптического модуля	OP – опаловый рассеиватель						
6	Светодиодный модуль	930 – Ra > 90, 3000 K 940 – Ra > 90, 4000 K						
7	Тип драйвера	«...» – неуправляемый; «2» – управление DALI 2.0;						
8	Типоразмер	W60L60 – ширина 600 мм, длина 600 мм						
9	Доп. обозначения	IP54 – степень защиты IP54						

### 4 Габаритные размеры и масса

W60L60
1.4 кг (1.8 кг IP54)
A x B x C
588 x 588 x 26 мм

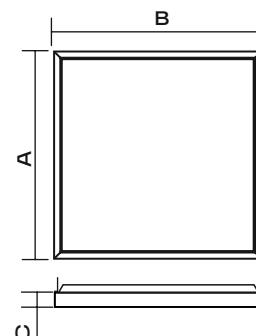

### 5 Монтаж и подключение

- 5.1 При монтаже осветительного прибора необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электрические. Общие требования безопасности»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; настоящим документом.
- 5.2 Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- 5.3 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 5.4 Все параметры осветительных приборов указаны при номинальном напряжении питания и нормальных условиях эксплуатации.
- 5.5 Не допускается касание руками и твердыми предметами поверхности светодиодных кластеров во избежание повреждения светодиодов. При подключении питания, на поверхности светодиодного кластера – опасное для жизни напряжение.  
Без рассеивателя и при поврежденном рассеивателе не включать! 
- 5.6 Перед монтажом осветительный прибор должен подвергаться внешнему осмотру, особое внимание необходимо обращать на целостность оболочки осветительного прибора и на целостность проводки.
- 5.7 Монтаж и демонтаж осветительного прибора должен производить квалифицированный персонал, изучивший настоящий документ и проинструктированный по мерам безопасности при работах на электроустановках.
- 5.8 Конструкция осветительного прибора предусмотрена монтаж на трёх или проволочные подвесы (рис. 1).
- 5.9 **Внимание!** Тросы и проволочные подвесы в комплект не входят и приобретаются отдельно.
- 5.10 Перед установкой осветительного прибора убедитесь, что питание сети осветительного прибора отсутствует.
- 5.11 Закрепите 4 стальных троса или проволочных подвеса на потолке.
- 5.12 Установите с помощью болтов монтажные скобы (идущие в комплекте поставки) на корпусе осветительного прибора (рис. 2).
- 5.13 Выполните электрическое подключение осветительного прибора согласно рисунку 4. Для версий с DALI подключение кабеля управления DALI осуществляется напрямую в клеммную колодку драйвера (DA).
- 5.14 Включите питание сети и проверьте работоспособность прибора.
- 5.15 Запрещается накрывать светильник и драйвер теплоизоляционным материалом.

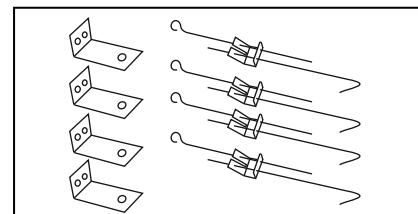


Рис. 1

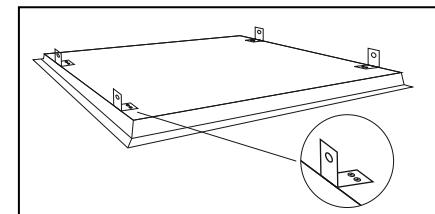


Рис. 2

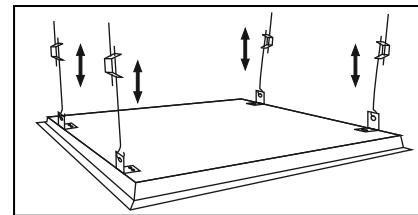


Рис. 3

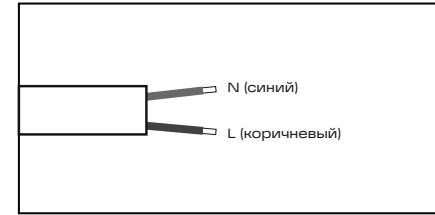


Рис. 4

### 6 Техническое обслуживание

- 6.1 Необходимо периодически проверять надежность крепления осветительного прибора, а также надежность соединения питающего кабеля.
- 6.2 Следует осматривать осветительный прибор на предмет накопления пыли на элементах его корпуса, а также очищать поверхность осветительного прибора при накоплении слоя пыли.
- 6.3 Периодичность осмотра следует устанавливать не реже одного раза в год. Очистку производить мягкими материалами.
- 6.4 Ремонт осветительных приборов производится только изготовителем либо предприятиями, которые уполномочены изготовителем для выполнения такого ремонта.